


Carta delle Fragilità

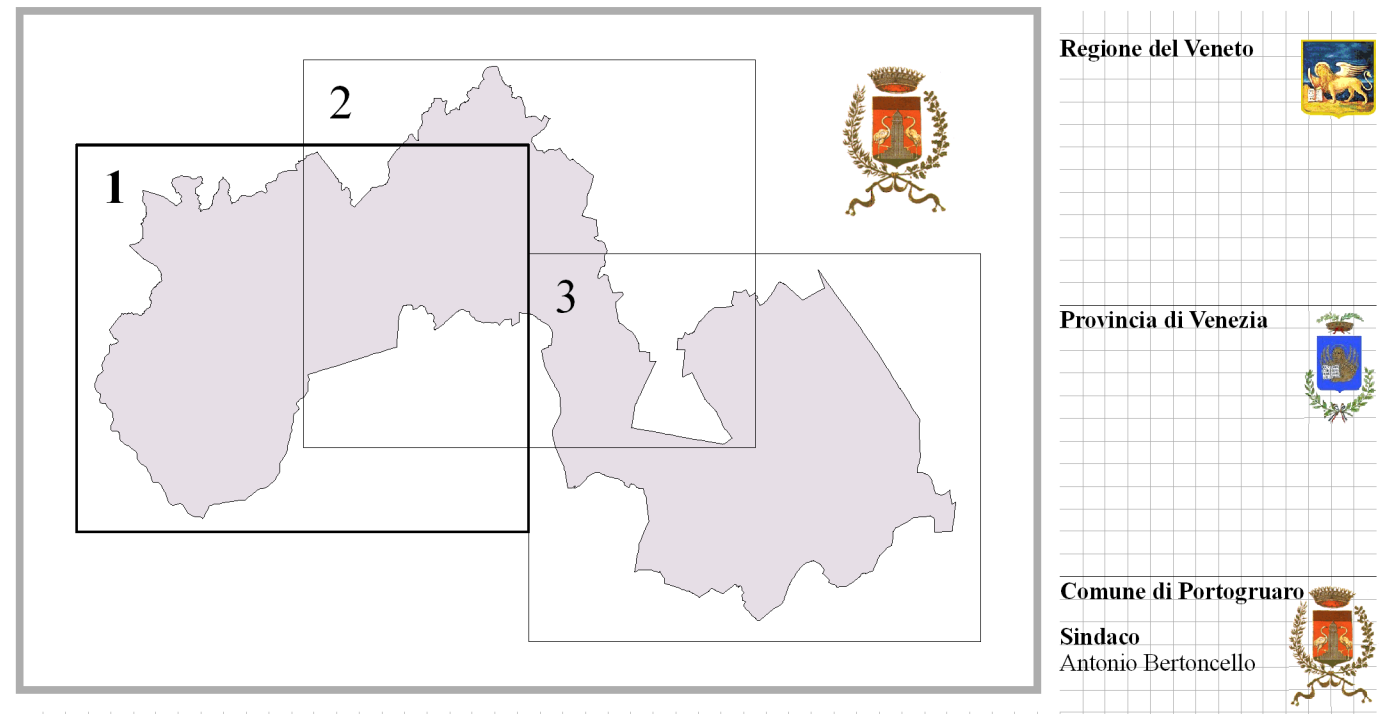

GRUPPO PROGETTUALE: prof. arch. Stefano Stanghellini, arch. Barbara Marangola, arch. Susanna Vecchiotti, TEA Engineering s.r.l.
Indagini geologiche: dott. Vittorio Gemati, ADASTRA s.r.l.
Indagini agronomiche: prof. dott. Paolo Rosati, dott. Luciano Fontano
Progettista - capogruppo: prof. arch. Stefano Stanghellini
ottobre 2012

LEGENDA N.T.A.

- Confine comunale e del PAT
Compatibilità geologica ai fini urbanistici:
Aree idonee (Art. 5.1)
Aree idonee a condizione A (Art. 5.2.1)
Aree idonee a condizione B (Art. 5.2.2)
Aree idonee a condizione C (Art. 5.2.3)
Aree idonee a condizione D (Art. 5.2.4)
Aree idonee a condizione E (Art. 5.2.5)
Aree idonee a condizione F (Art. 5.2.6)
Aree non idonee (Art. 5.3)
Aree soggette a dissesto idrogeologico:
Aree esondabili o a ristagno idrico (Art. 5.4)
Altre componenti:
Corsi d'acqua e specchi lacuali (alvei ed argini) (Art. 5.12)
Aree boschive o destinate a rimboscimento (Art. 3.4)

